

НАТС.468239.048 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Изм. № дудл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

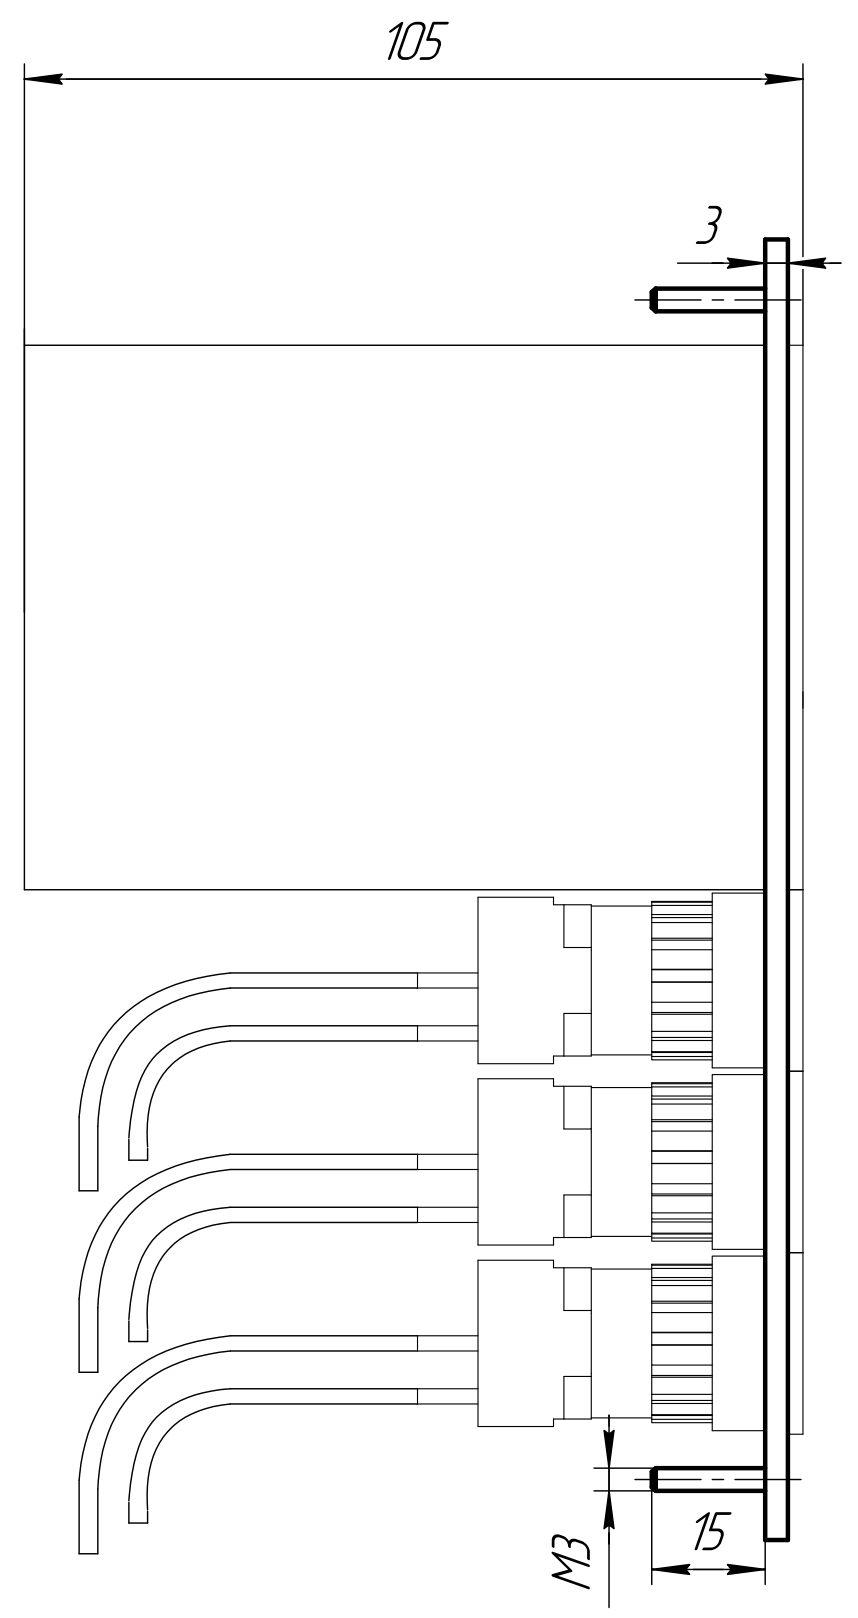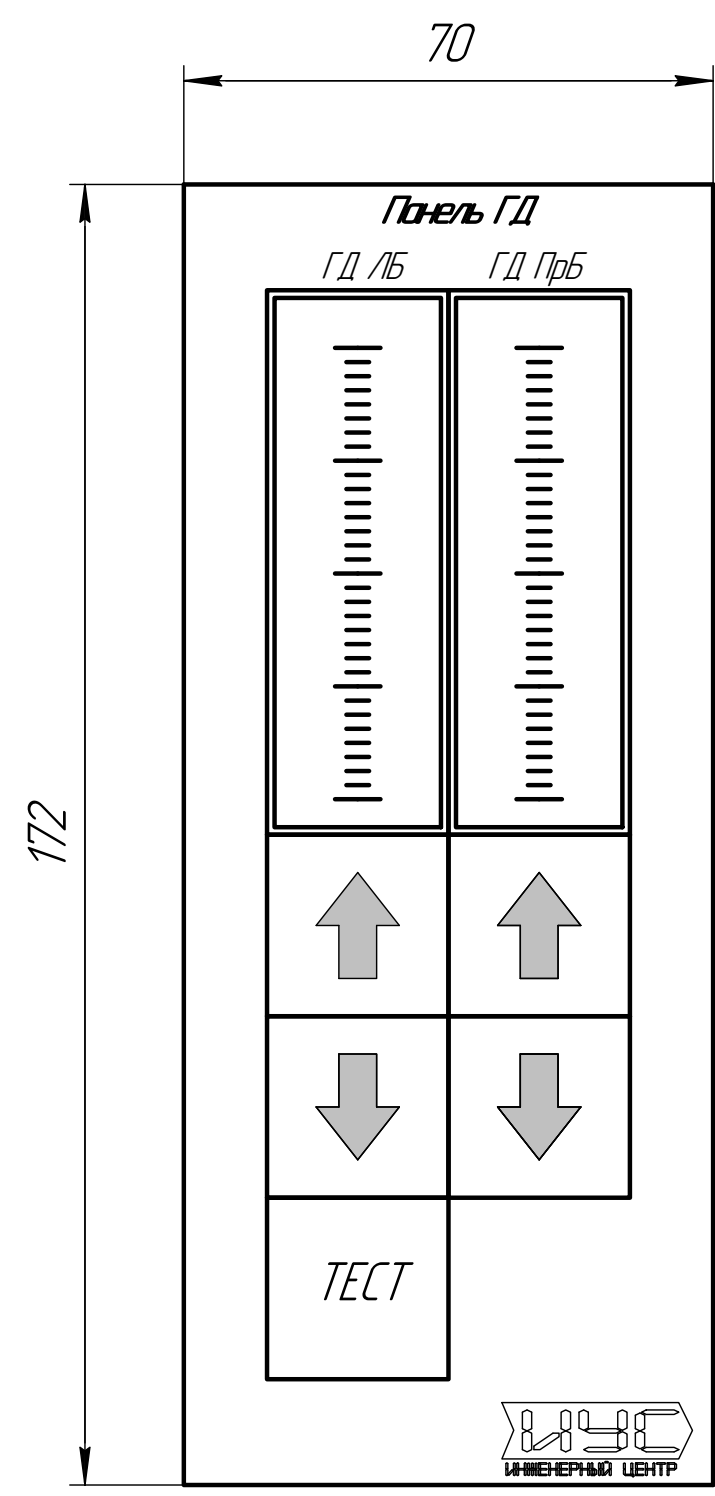

Установочные размеры

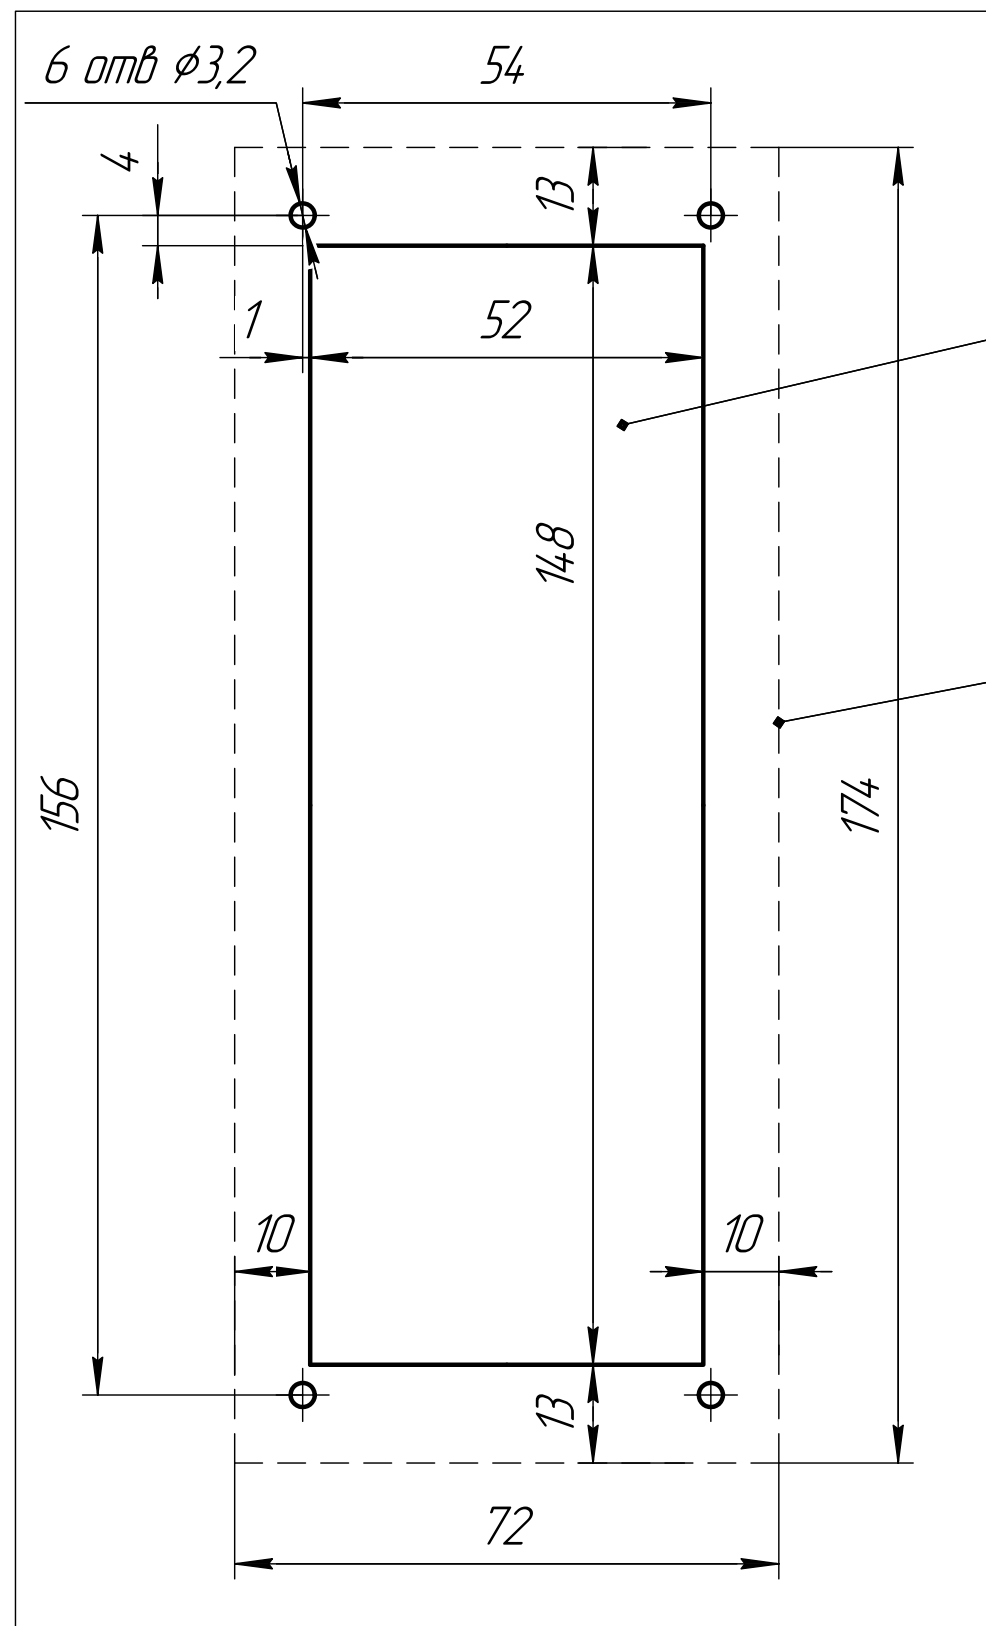

Сквозное отверстие

Основание для установки панели мин. 5 мм

Углубление в установочном корпусе 3,5 мм

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

НАТС.468239.048 ГЧ

Лист
2